
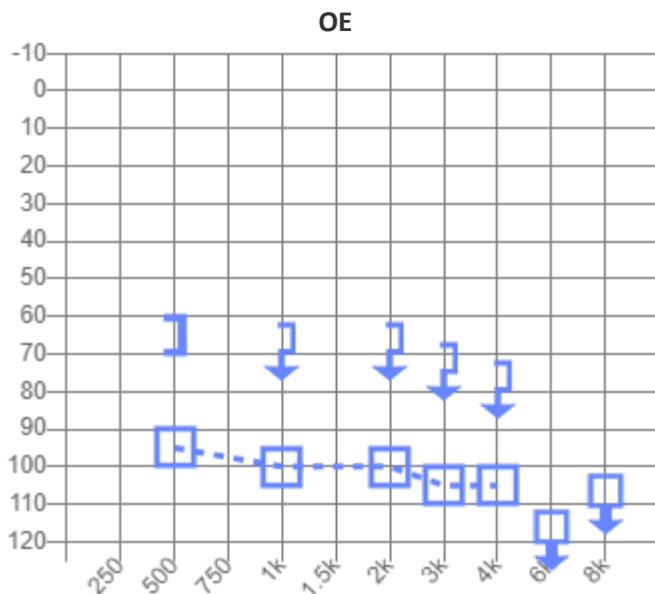


AUDIOGRAMA ADMISSIONAL (INICIAL)

Funcionário:	Wesley Gravy Rocha (M) (27/06/01) (25 anos)	CPF:	601.827.710-75
Cargo:	Ajudante de Motorista I	RG:	
Empregador:	Casas da Água Materiais para Construção Ltda (Casas da Água)	CNPJ:	13.501.187/0027-98

Emitente:	Franco Adriano Ferreira Soares	CRFa:	3-2105-9 - SC
------------------	--------------------------------	--------------	---------------

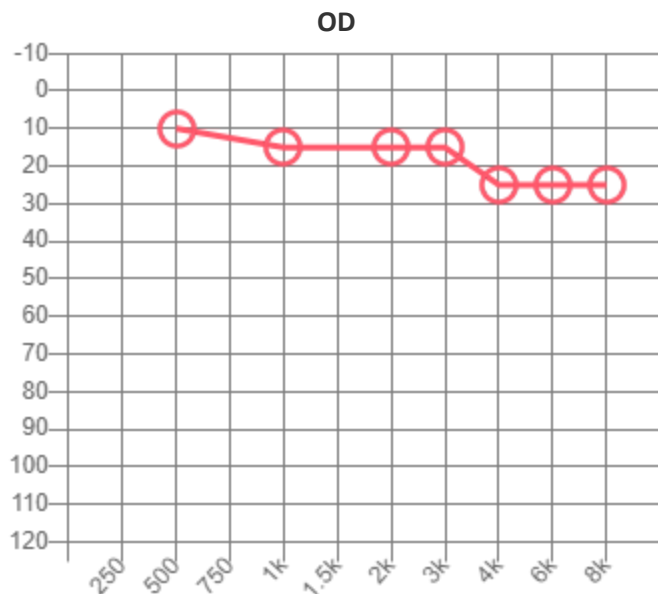

LIMIAR OD									
	250	500	1k	2k	3k	4k	6k	8k	
VA		10	15	15	15	25	25	25	dB
VO									dB

LIMIAR OE									
	250	500	1k	2k	3k	4k	6k	8k	
VA		95	100	100	105	105	120	110	dB
VO		65	70	70	75	80			dB

IRF			
	MONOS	DISSIL	
OD			
OE			

RINNE				
	500	1k	2k	4k
OD				
OE				

WEBBER						
	250	500	1k	2k	4k	
OD						OE

Audiômetro:	AO - 300 (calibração: 22/06/2026)	R.A.:	Sim, 14 hora(s)
Diagnóstico:	OD: Normal OE: Alterado	Meatoscopia:	OD: Normal OE: Normal
Observação:	OE: perda auditiva profunda, com presença de gap aéreo-ósseo em 500 Hz. A interpretação deve ser correlacionada com a avaliação otorrinolaringológica e a imitanciometria.		
Conclusão:	OD - Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade. OE - Perda auditiva profunda, com resposta por via óssea mascarada apenas em 500 Hz.		

☐ Normal ☐ Estável ☒ Alterado ☐ Agravamento

DATA: 21/07/2026

Franco A. F. Soares
Fonaudiólogo
CRFa 3-2105-9

Franco Adriano Ferreira Soares
CRFa: 3-2105-9 / SC



Wesley Gravy Rocha
CPF: 601.827.710-75