



Master Engenharia e Segurança do Trabalho LTDA

CNPJ - 21.515.690/0001-91

Rua São Paulo, 2565 - Itoupava Seca

Blumenau/SC - Telefone (47) 3209-2990

AUDIOMETRIA OCUPACIONAL

EMPRESA: Casas da Água Materiais para Construção LTDA (Filial) - 13.501.187/0004-00

FINALIDADE: Admissional

DT. REALIZAÇÃO: 15/07/2026

COLABORADOR: Heraldo de Sousa Moura

DT. NASC.: 28/07/1997 (28 anos)

SEXO: Masculino

CPF: 053.988.323-95

RG:

REPOUSO AUDITIVO(h): 14 Horas

SETOR: AJUDANTE DE MOTORISTA I

FUNÇÃO: AJUDANTE DE MOTORISTA I

AUDIOMETRO: AMPLIVOX A 260

ÚLTIMA CALIBRAÇÃO: 30/03/2026

MEATOSCOPIA


Orelha Direita

Meato acústico externo em condições normais


Orelha Esquerda

Meato acústico externo em condições normais

ORELHA DIREITA

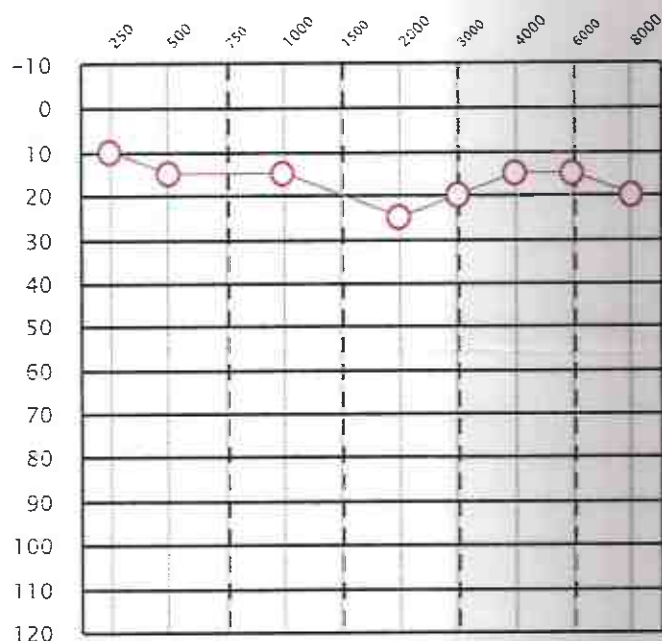

ORELHA ESQUERDA

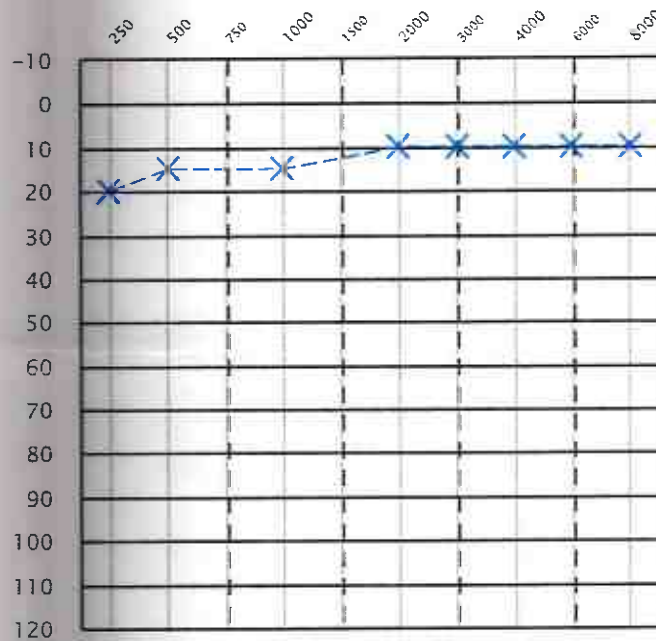

LRF: / LAF:

LRF: / LAF:

Simbologia

	Via Aérea	Via Óssea	Ausência para Via Aérea	Ausência para Via Óssea
OD sem mascaramento	○	<	⊗	↗
OD com mascaramento	△	⌈	⊗△	↗△
OE sem mascaramento	×	>	⊗×	↘
OE com mascaramento	□	⌋	⊗□	↘

ÍNDICE PERCENTUAL DE RECONHECIMENTO DE FALA

	Intensidade	Monossilábicas	Dissilábicas		
Palavras Faladas					
OD					
OE					
	MÁSCARAMENTO (em dB)				
	VA Min	VA Max	VO Min	VO Max	LOGO
OD					
OE					

PARECER AUDIOLÓGICO

OD: Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

OE: Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

Crterios de Avaliao:

Tipo: Silman e Silverman, 1997; Grau: Lloyd e Kaplan, 1978; Configurao: Silman e Silverman adaptado de Carhart(1945) e Lloyd e Kaplan(1978).

CONCLUSÃO OCUPACIONAL

Heraldo de Sousa Moura