



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (Nº 49805)
ADMISSIONAL

EMPRESA: CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 13.501.187/0001-59
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 1284
RAMO DE ATIVIDADE: 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
GRAU DE RISCO: 2

TRABALHADOR(a): ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS
CPF: 071.963.825-95 **SEXO:** MASCULINO
DATA DE NASCIMENTO: 15/05/1987 **IDADE:** 39 anos
FUNÇÃO: AJUDANTE DE MOTORISTA (CBO: 7832-25)
GHE (SETOR): 28 (ENTREGA)
FRENTE DE TRABALHO: 1 (CASAS DA ÁGUA rev. 1 REVISÃO ANUAL GLOBAL)

RISCOS OCUPACIONAIS

FÍSICOS RUÍDO
VIBRAÇÃO.
ERGONÔMICOS PSICOSSOCIAL

EXAMES COMPLEMENTARES

19/08/2026 AUDIOMETRIA

19/08/2026 AVALIAÇÃO CLÍNICA

NOME DO MÉDICO EXAMINADOR COM CRM,

CARIMBO E ASSINATURA

MÉDICA

CRM-SC 41441

MÉDICO EXAMINADOR CRM

MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL DO PCMSO
COM CRM E ESTADO EMISSOR

LUIZ ALFREDO WUTKE CRM 10750/SC

APTIDÃO

APTO PARA A FUNÇÃO [X]

INAPTO PARA A FUNÇÃO []

INAPTO PARA A FUNÇÃO NESTE DIA []

APTO COM RESTRIÇÃO []

TRABALHOS ESPECIAIS

Trabalho em Altura: [] APTO [] INAPTO [X] N/A

ASSINATURA DO EMPREGADO
RECEBI CÓPIA DO ASO NESTA DATA

ROBERTO

ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS

VALIDADE:

[] 3 meses [] 6 meses [X] 12 meses [] 24 meses
19/11/2026 19/02/2027 19/08/2027 19/08/2028

DATA DE EMISSÃO DO ASO:
19/08/2026


AUDIOMETRIA TONAL

Audiômetro: Amplivox A260 / Calibração: 13/01/2026


(X) ADMISSIONAL () PERIÓDICO () RETORNO AO TRABALHO () MUD. RISCOS OCUPACIONAIS () DEMISSIONAL

NOME COMPLETO: Roberto J. dos Santos DATA: 19/08/26
RG/CPF: 041963825-95 DATA DE NASCIMENTO: 15/05/85 IDADE: 39 SEXO: FEM () MASC (X)
EMPRESA: Correa da água FUNÇÃO: Ajudante
REPOUSO ACÚSTICO: (X) SIM () NÃO / HORAS: 14h

ORELHA DIREITA
Frequência em Hertz (Hz)

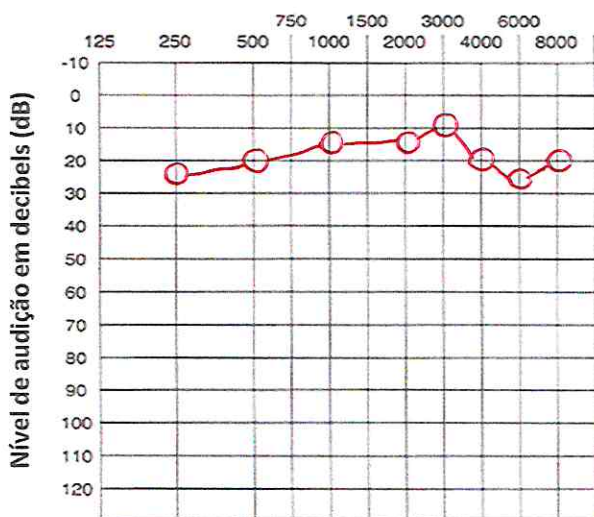

ORELHA ESQUERDA
Frequência em Hertz (Hz)

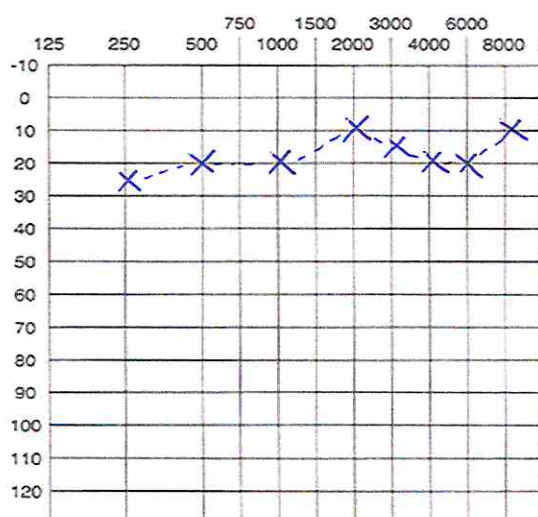

Meatoscopia

Orelha direita: OK
Orelha esquerda: OK

Parecer Audiológico

Orelha direita:

- (X) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.
() Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s):
() Perda auditiva:

Orelha esquerda:

- (X) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.
() Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s):
() Perda auditiva:

ROBERTO

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Bianca Santos Galliani da Silva
Fonoaudióloga
CRFa 3 - 11243

Fonoaudiólogo(a)

