

CLINICA LABORI

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Labori Medicina e Segurança do Trabalho

CNPJ 30.371.517/0001-58

48 3372-6364 ou 3372-6365

Rua Tiradentes, 13, Kobrasol - São José - SC - 88.102-040

ESTE DOCUMENTO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NR-7, APROVADAS PELA PORTARIA N.º 3.214, DE 8 DE JUNHO DE 1978, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME.

**ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (Nº 49798)**
ADMISSIONAL

EMPRESA: CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 13.501.187/0001-59
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 1284
RAMO DE ATIVIDADE: 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
GRAU DE RISCO: 2

TRABALHADOR(a): ISMARLEY DA SILVA SEVERINO
CPF: 607.733.333-63 **RG:** 20078393080 **SEXO:** MASCULINO
DATA DE NASCIMENTO: 29/03/1997 **IDADE:** 29 anos
FUNÇÃO: AJUDANTE DE MOTORISTA (CBO: 7832-25)
GHE (SETOR): 28 (ENTREGA)
FRENTE DE TRABALHO: 1 (CASAS DA ÁGUA rev. 1 REVISÃO ANUAL GLOBAL)

RISCOS OCUPACIONAIS

FÍSICOS ☐ RÚIDO ☐
VIBRAÇÃO. ☐

ERGONÔMICOS ☐ PSICOSSOCIAL ☐

EXAMES COMPLEMENTARES

18/08/2026 AUDIOMETRIA

18/08/2026 AVALIAÇÃO CLÍNICA

NOME DO MÉDICO EXAMINADOR COM CRM,
CARIMBO E ASSINATURA:

MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL DO PCMSO
COM CRM E ESTADO EMISSOR

MÉDICO EXAMINADOR CRM

LUIZ ALFREDO WUTKE CRM 10750/SC

APTIDÃO

APTO PARA A FUNÇÃO ☒ [X]

INAPTO PARA A FUNÇÃO ☐ []

INAPTO PARA A FUNÇÃO NESTE DIA ☐ []

APTO COM RESTRIÇÃO ☐ []

TRABALHOS ESPECIAIS

Trabalho em Altura: ☐ [] APTO ☐ [] INAPTO ☒ [X] N/A

ASSINATURA DO EMPREGADO
RECEBI CÓPIA DO ASO NESTA DATA

Ismael da Silva Severino

ISMARLEY DA SILVA SEVERINO

VALIDADE:

☐ [] 3 meses ☐ [] 6 meses ☒ [X] 12 meses ☐ [] 24 meses
18/11/2026 18/02/2027 18/08/2027 18/08/2028

DATA DE EMISSÃO DO ASO:
18/08/2026

0026600000049798.82.1.1


AUDIOMETRIA TONAL

Audiômetro: Amplivox A260 / Calibração: 13/01/2026


(X) ADMISSIONAL () PERIÓDICO () RETORNO AO TRABALHO () MUD. RISCOS OCUPACIONAIS () DEMISSIONAL

NOME COMPLETO: Ismarley S. Severino DATA: 18/08/26
RG/CPF: 607733333-63 DATA DE NASCIMENTO: 29/03/97 IDADE: 29 SEXO: FEM () MASC (X)
EMPRESA: Caros da água FUNÇÃO: Ajudante
REPOUSO ACÚSTICO: (X) SIM () NÃO / HORAS: 14h

ORELHA DIREITA
Frequência em Hertz (Hz)

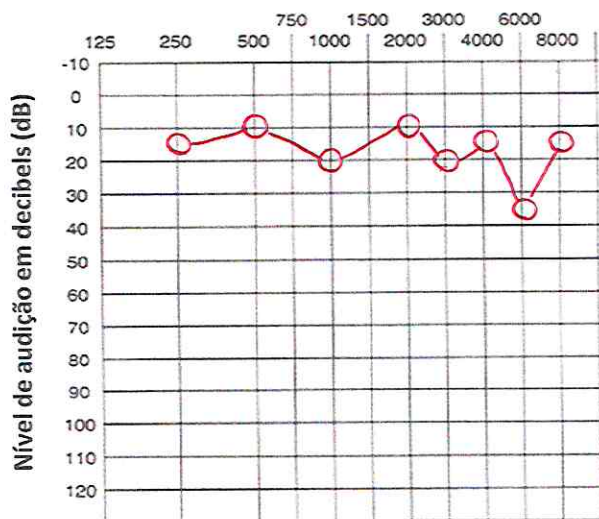

ORELHA ESQUERDA
Frequência em Hertz (Hz)

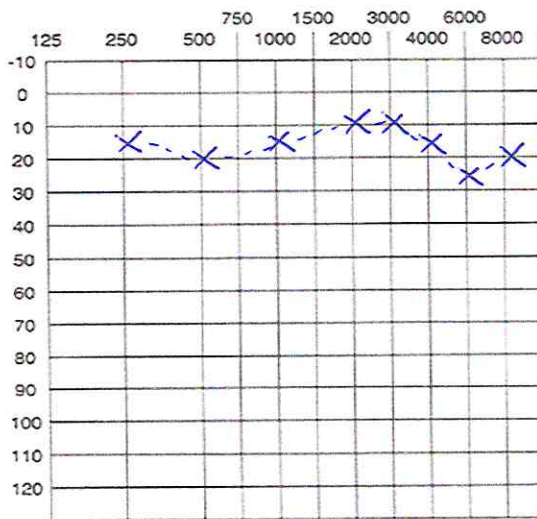

Meatoscopia

Orelha direita: OK

Orelha esquerda: OK

Parecer Audiológico

Orelha direita:

- () Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.
(X) Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): 6000Hz.
() Perda auditiva: _____

Orelha esquerda:

- (X) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.
() Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): _____
() Perda auditiva: _____

Ismarley da Silva Severino

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Bianca Santos Galliani da Silva
Fonoaudióloga
CRFa 3 - 11243

Fonoaudiólogo(a)

