

CLINICA LABORI

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Labori Medicina e Segurança do Trabalho

CNPJ 30.371.517/0001-58

48 3372-6364 ou 3372-6365

Rua Tiradentes, 13, Kobrasol - São José - SC - 88.102-040

ESTE DOCUMENTO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NR-7, APROVADAS PELA PORTARIA N.3.214, DE 8 DE JUNHO DE 1978, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME.



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (Nº 49928) ADMISSIONAL

EMPRESA: CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 13.501.187/0001-59
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 1284
RAMO DE ATIVIDADE: 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
GRAU DE RISCO: 2

TRABALHADOR(a): ELIVELTO XAVIER LOPES
CPF: 022.356.910-05 **RG:** 1109654879 **SEXO:** MASCULINO
DATA DE NASCIMENTO: 29/04/1992 **IDADE:** 34 anos
FUNÇÃO: AJUDANTE DE MOTORISTA (CBO: 7832-25)
GHE (SETOR): 28 (ENTREGA)
FRENTE DE TRABALHO: 1 (CASAS DA ÁGUA rev. 1 REVISÃO ANUAL GLOBAL)

RISCOS OCUPACIONAIS

FÍSICOS RUÍDO
VIBRAÇÃO.

ERGONÔMICOS PSICOSSOCIAL

EXAMES COMPLEMENTARES

25/08/2026 AUDIOMETRIA

25/08/2026 AVALIAÇÃO CLÍNICA

NOME DO MÉDICO EXAMINADOR COM CRM,
CARIMBO E ASSINATURA

MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL DO PCMSO
COM CRM E ESTADO EMISSOR

CRM-SC 41441

MÉDICO EXAMINADOR CRM

LUIZ ALFREDO WUTKE CRM 10750/SC

APTIDÃO

APTO PARA A FUNÇÃO ☒ INAPTO PARA A FUNÇÃO ☐ INAPTO PARA A FUNÇÃO NESTE DIA ☐ APTO COM RESTRIÇÃO ☐

TRABALHOS ESPECIAIS

Trabalho em Altura: ☐ APTO ☐ INAPTO ☒ N/A

ASSINATURA DO EMPREGADO
RECEBI CÓPIA DO ASO NESTA DATA

Elivelto Xavier Lopes

ELIVELTO XAVIER LOPES

VALIDADE:

☐ 3 meses ☐ 6 meses ☒ 12 meses ☐ 24 meses
25/11/2026 25/02/2027 25/08/2027 25/08/2028

DATA DE EMISSÃO DO ASO:
25/08/2026

002660000049928.82.1.1


AUDIOMETRIA TONAL

Audiômetro: Amplivox A260 / Calibração: 13/01/2026


(X) ADMISSIONAL () PERIÓDICO () RETORNO AO TRABALHO () MUD. RISCOS OCUPACIONAIS () DEMISSIONAL

NOME COMPLETO: Elivélto X. Lopes DATA: 25/08/26
RG/CPF: 1106344879 DATA DE NASCIMENTO: 29/04/92 IDADE: 34 SEXO: FEM () MASC (X)
EMPRESA: Caros da água FUNÇÃO: Ajudante
REPOUSO ACÚSTICO: (X) SIM () NÃO / HORAS: 14h

ORELHA DIREITA
Frequência em Hertz (Hz)

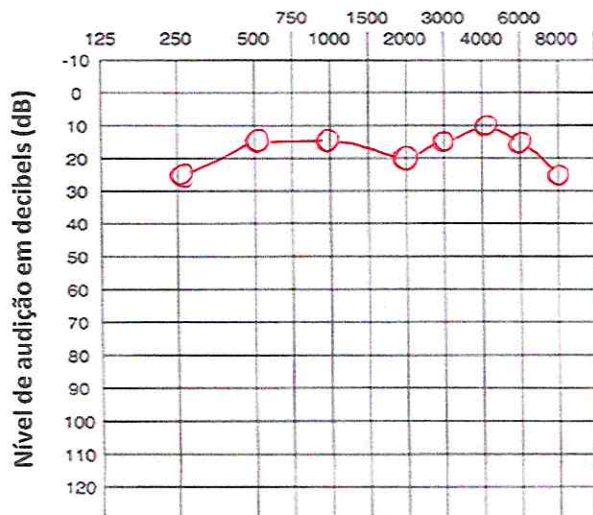

ORELHA ESQUERDA
Frequência em Hertz (Hz)

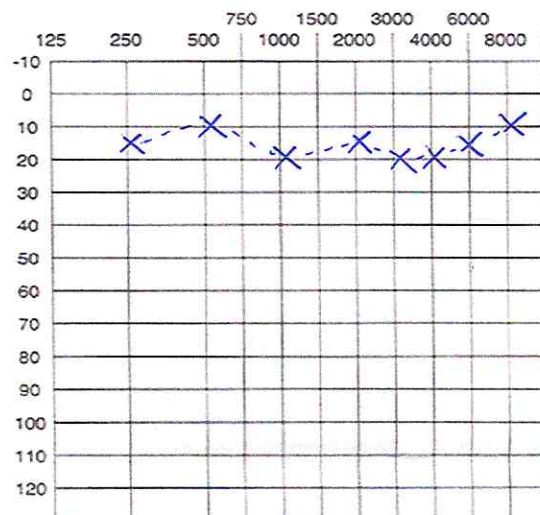

Meatoscopia

Orelha direita: OK

Orelha esquerda: OK

Parecer Audiológico

Orelha direita:

- (X) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.
() Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): _____
() Perda auditiva: _____

Orelha esquerda:

- (X) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.
() Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): _____
() Perda auditiva: _____

Elivélto Xavier Lopes

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Bianca Barros Galliani da Silva
Fonoaudióloga
CREA 3 - 11243

Fonoaudiólogo(a)

