



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (Nº 50052)
ADMISSIONAL

EMPRESA: CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 13.501.187/0001-59
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 1284
RAMO DE ATIVIDADE: 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
GRAU DE RISCO: 2

TRABALHADOR(a): CARLOS EDUARDO FARIA MACIEL
CPF: 081.050.011-60 **RG:** 2439627 **SEXO:** MASCULINO
DATA DE NASCIMENTO: 21/05/2008 **IDADE:** 18 anos
FUNÇÃO: AJUDANTE DE MOTORISTA (CBO: 7832-25)
GHE (SETOR): 28 (ENTREGA)
FRENTE DE TRABALHO: 1 (CASAS DA ÁGUA rev. 1 REVISÃO ANUAL GLOBAL)

RISCOS OCUPACIONAIS

FÍSICOS RUÍDO
VIBRAÇÃO.
ERGONÔMICOS PSICOSSOCIAL

EXAMES COMPLEMENTARES

28/08/2026 AUDIOMETRIA

28/08/2026 AVALIAÇÃO CLÍNICA

NOME DO MÉDICO EXAMINADOR COM CRM,
CARIMBO E ASSINATURA

MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL DO PCMSO
COM CRM E ESTADO EMISSOR

MÉDICO EXAMINADOR CRM

LUIZ ALFREDO WUTKE CRM 10750/SC

APTIDÃO

APTO PARA A FUNÇÃO ☒ INAPTO PARA A FUNÇÃO ☐ INAPTO PARA A FUNÇÃO NESTE DIA ☐ APTO COM RESTRIÇÃO ☐

TRABALHOS ESPECIAIS

Trabalho em Altura: ☐ APTO ☐ INAPTO ☒ N/A

ASSINATURA DO EMPREGADO
RECEBI CÓPIA DO ASO NESTA DATA

CARLOS EDUARDO FARIA MACIEL

VALIDADE:

☐ 3 meses ☐ 6 meses ☒ 12 meses ☐ 24 meses
28/11/2026 28/02/2027 28/08/2027 28/08/2028

DATA DE EMISSÃO DO ASO:
28/08/2026



CLINICA LABORI

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO


AUDIOMETRIA TONAL

Audiômetro: Amplivox A260 / Calibração: 13/01/2026


(X) ADMISSIONAL () PERIÓDICO () RETORNO AO TRABALHO () MUD. RISCOS OCUPACIONAIS () DEMISSIOAL

NOME COMPLETO: Carlos E. J. Mariel DATA: 28/08/26
RG/CPF: 2439627 DATA DE NASCIMENTO: 21/05/2008 IDADE: 18 SEXO: FEM () MASC (X)
EMPRESA: Carros da água FUNÇÃO: Apudente
REPOUSO ACÚSTICO: (X) SIM () NÃO / HORAS: 14h

ORELHA DIREITA
Frequência em Hertz (Hz)

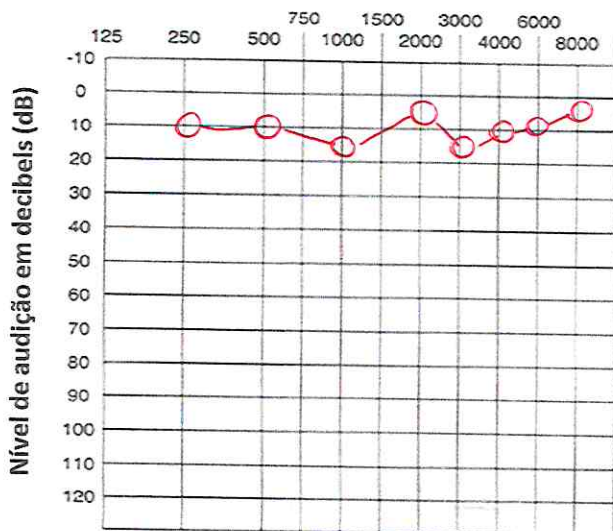

ORELHA ESQUERDA
Frequência em Hertz (Hz)

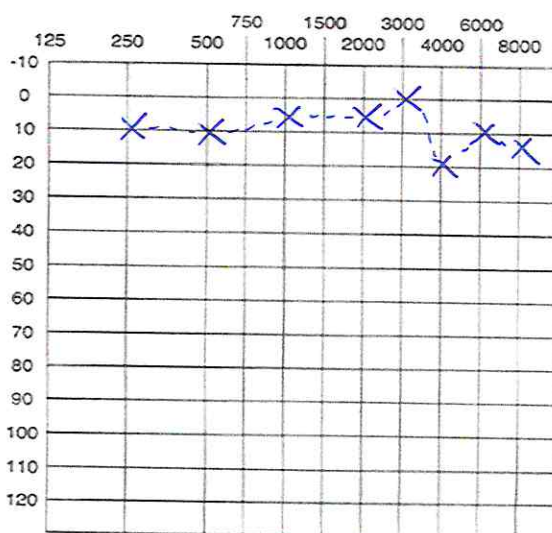

Meatoscopia

Orelha direita: OK

Orelha esquerda: OK

Parecer Audiológico

Orelha direita:

(X) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

() Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s):

() Perda auditiva:

Orelha esquerda:

(X) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

() Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s):

() Perda auditiva:

Bianca Santos Galliani da Silva
Fonoaudióloga
CREA 3 - 11243

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Fonoaudiólogo(a)



CLINICA LABORI - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
aso@clinalabori.com.br | www.clinalabori.com.br
R. Tiradentes, 13 - Kobrasol - São José - SC, CEP: 88102-040
CNPJ: 30.371.517/0001-58