



**ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (Nº 50070)**  
**ADMISSIONAL**

**EMPRESA:** CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 13.501.187/0001-59  
**ENDEREÇO:** AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 1284  
**RAMO DE ATIVIDADE:** 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL  
**GRAU DE RISCO:** 2

**TRABALHADOR(a):** NATANAEL MARTINS  
**CPF:** 008.706.239-90 **RG:** 5794670 **SEXO:** MASCULINO  
**DATA DE NASCIMENTO:** 28/08/1994 **IDADE:** 32 anos  
**FUNÇÃO:** AJUDANTE DE MOTORISTA ( CBO: 7832-25)  
**GHE (SETOR):** 28 (ENTREGA)  
**FRENTE DE TRABALHO:** 1 (CASAS DA ÁGUA rev. 1 REVISÃO ANUAL GLOBAL )

**RISCOS OCUPACIONAIS**

FÍSICOS RUÍDO  
VIBRAÇÃO.

ERGONÔMICOS PSICOSSOCIAL

**EXAMES COMPLEMENTARES**

31/08/2026 AUDIOMETRIA

31/08/2026 AVALIAÇÃO CLÍNICA

NOME DO MÉDICO EXAMINADOR COM CRM,  
CARIMBO E ASSINATURA  
*Isadora Borghignon*  
MÉDICA  
CRM/SC 41441  
MÉDICO EXAMINADOR CRM

MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL DO PCMSO  
COM CRM E ESTADO EMISSOR

LUIZ ALFREDO WUTKE CRM 10750/SC

APTIDÃO

APTO PARA A FUNÇÃO ☒ INAPTO PARA A FUNÇÃO ☐ INAPTO PARA A FUNÇÃO NESTE DIA ☐ APTO COM RESTRIÇÃO ☐

**TRABALHOS ESPECIAIS**

Trabalho em Altura: ☐ APTO ☐ INAPTO ☒ N/A

ASSINATURA DO EMPREGADO  
RECEBI CÓPIA DO ASO NESTA DATA

*Natanael Martins*

NATANAEL MARTINS

VALIDADE:

☐ 3 meses ☐ 6 meses ☒ 12 meses ☐ 24 meses  
01/12/2026 03/03/2027 31/08/2027 31/08/2028

DATA DE EMISSÃO DO ASO:  
31/08/2026


## AUDIOMETRIA TONAL

Audiômetro: Amplivox A260 / Calibração: 13/01/2026


(X) ADMISSIONAL ( ) PERIÓDICO ( ) RETORNO AO TRABALHO ( ) MUD. RISCOS OCUPACIONAIS ( ) DEMISSIONAL

NOME COMPLETO: Natanael Martins DATA: 31/08/26  
RG/CPF: 5794670 DATA DE NASCIMENTO: 28/08/94 IDADE: 32 SEXO: FEM ( ) MASC (X)  
EMPRESA: Caros da Água FUNÇÃO: Ajudante  
REPOUSO ACÚSTICO: (X) SIM ( ) NÃO / HORAS: 14h

ORELHA DIREITA  
Frequência em Hertz (Hz)

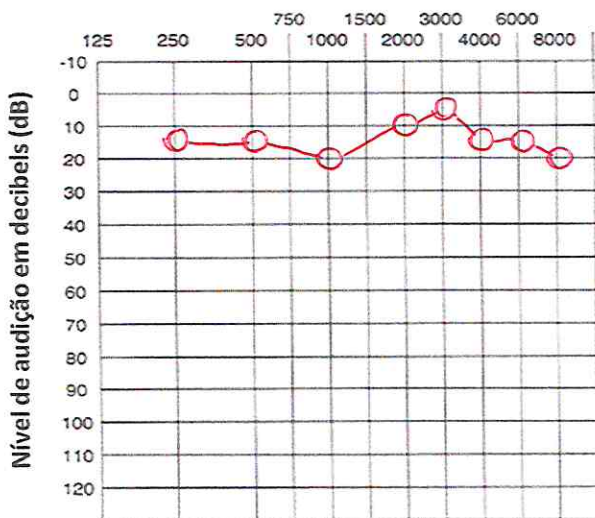

ORELHA ESQUERDA  
Frequência em Hertz (Hz)

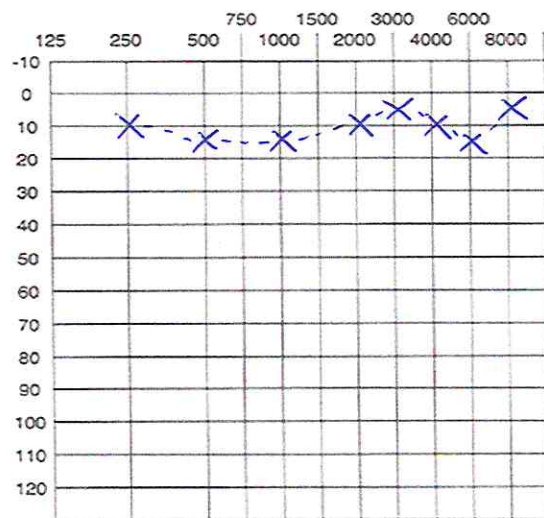

### Meatoscopia

Orelha direita: OK

Orelha esquerda: OK

### Parecer Audiológico

Orelha direita:

- (X) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.  
( ) Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): \_\_\_\_\_  
( ) Perda auditiva: \_\_\_\_\_

Orelha esquerda:

- (X) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.  
( ) Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): \_\_\_\_\_  
( ) Perda auditiva: \_\_\_\_\_

Natanael Martins

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Bianca Santos Galiani da Silva  
Fonoaudióloga  
C.R.Fa 3 - 11243

Fonoaudiólogo(a)

