



**ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (Nº 50113)**  
**ADMISSIONAL**

**EMPRESA:** CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 13.501.187/0001-59  
**ENDEREÇO:** AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 1284  
**RAMO DE ATIVIDADE:** 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL  
**GRAU DE RISCO:** 2

**TRABALHADOR(a):** DIOGO MARCELO SANTOS SANTOS  
**CPF:** 084.499.222-40 **RG:** 8134100 **SEXO:** MASCULINO  
**DATA DE NASCIMENTO:** 12/12/2001 **IDADE:** 24 anos  
**FUNÇÃO:** AJUDANTE DE MOTORISTA ( CBO: 7832-25)  
**GHE (SETOR):** 28 (ENTREGA)  
**FRENTE DE TRABALHO:** 1 (CASAS DA ÁGUA rev. 1 REVISÃO ANUAL GLOBAL )

**RISCOS OCUPACIONAIS**

FÍSICOS RUÍDO  
VIBRAÇÃO.

ERGONÔMICOS PSICOSSOCIAL

**EXAMES COMPLEMENTARES**

01/09/2026 AUDIOMETRIA

01/09/2026 AVALIAÇÃO CLÍNICA

NOME DO MÉDICO EXAMINADOR COM CRM,  
CARIMBO E ASSINATURA

CRM-SC 41441

MÉDICO EXAMINADOR CRM

MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL DO PCMSO  
COM CRM E ESTADO EMISSOR

LUIZ ALFREDO WUTKE CRM 10750/SC

APTIDÃO

APTO PARA A FUNÇÃO [ X ]

INAPTO PARA A FUNÇÃO [ ]

INAPTO PARA A FUNÇÃO NESTE DIA [ ]

APTO COM RESTRIÇÃO [ ]

**TRABALHOS ESPECIAIS**

Trabalho em Altura: [ ] APTO [ ] INAPTO [ X ] N/A

ASSINATURA DO EMPREGADO  
RECEBI CÓPIA DO ASO NESTA DATA

*Diogo Marcelo*

DIOGO MARCELO SANTOS SANTOS

**VALIDADE:**

[ ] 3 meses [ ] 6 meses [ X ] 12 meses [ ] 24 meses

01/12/2026

01/03/2027

01/09/2027

01/09/2028

DATA DE EMISSÃO DO ASO:  
01/09/2026


## AUDIOMETRIA TONAL

Audiômetro: Amplivox A260 / Calibração: 13/01/2026


( ☒ ) ADMISSIONAL ( ) PERIÓDICO ( ) RETORNO AO TRABALHO ( ) MUD. RISCOS OCUPACIONAIS ( ) DEMISSINAL

NOME COMPLETO: Diego M. S. Santos DATA: 01/09/26  
RG/CPF: 8134100 DATA DE NASCIMENTO: 12/12/2001 IDADE: 24 SEXO: FEM ( ) MASC ( ☒ )  
EMPRESA: Correa da água FUNÇÃO: Ajudante  
REPOUSO ACÚSTICO: ( ☒ ) SIM ( ) NÃO / HORAS: 1h

ORELHA DIREITA  
Frequência em Hertz (Hz)

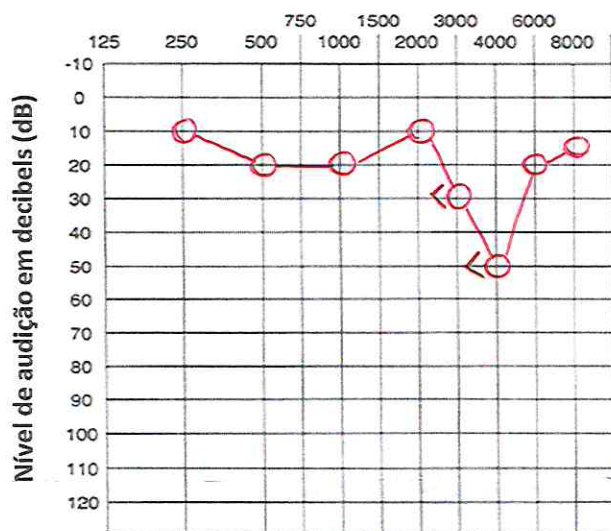

ORELHA ESQUERDA  
Frequência em Hertz (Hz)

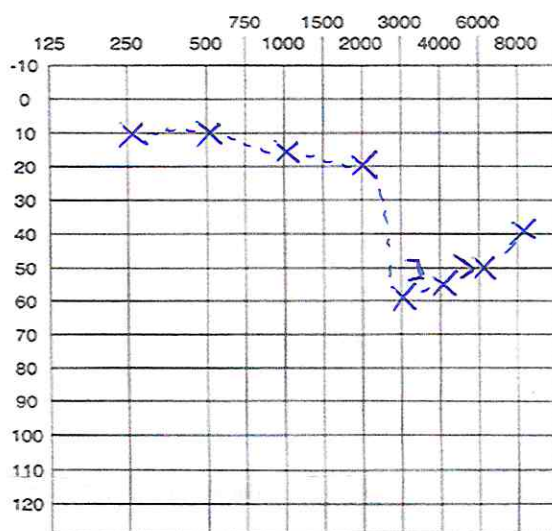

### Meatoscopia

Orelha direita: OK

Orelha esquerda: OK

### Parecer Audiológico

Orelha direita:

( ) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

( ☒ ) Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): 3000 e 4000 Hz.

( ) Perda auditiva: \_\_\_\_\_

Orelha esquerda:

( ) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

( ☒ ) Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz.

( ) Perda auditiva: \_\_\_\_\_

Diego M. S. Santos

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Bianca Santos Galliani da Silva

Fonoaudióloga  
CRFa 3 - 11243

Fonoaudiólogo(a)

