

CLINICA LABORI

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Labori Medicina e Segurança do Trabalho

CNPJ 30.371.517/0001-58

48 3372-6364 ou 3372-6365

Rua Tiradentes, 13, Kobrasol - São José - SC - 88.102-040

ESTE DOCUMENTO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NR-7, APROVADAS PELA PORTARIA N-3.214, DE 8 DE JUNHO DE 1978, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME.



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (Nº 50114) ADMISSIONAL

EMPRESA: CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 13.501.187/0001-59
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 1284
RAMO DE ATIVIDADE: 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
GRAU DE RISCO: 2

TRABALHADOR(a): FELIPE SAUTHIER
CPF: 800.833.339-16 **SEXO:** MASCULINO
DATA DE NASCIMENTO: 30/06/2000 **IDADE:** 26 anos
FUNÇÃO: AJUDANTE DE MOTORISTA (CBO: 7832-25)
GHE (SETOR): 28 (ENTREGA)
FRENTE DE TRABALHO: 1 (CASAS DA ÁGUA rev. 1 REVISÃO ANUAL GLOBAL)

RISCOS OCUPACIONAIS

FÍSICOS RUÍDO
VIBRAÇÃO.

ERGONÔMICOS PSICOSSOCIAL

EXAMES COMPLEMENTARES

01/09/2026 AUDIOMETRIA

01/09/2026 AVALIAÇÃO CLÍNICA

NOME DO MÉDICO EXAMINADOR COM CRM,
CARIMBO E ASSINATURA

MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL DO PCMSO
COM CRM E ESTADO EMISSOR

MÉDICA
CRM-SC 41441

MÉDICO EXAMINADOR CRM

LUIZ ALFREDO WUTKE CRM 10750/SC

APTIDÃO

APTO PARA A FUNÇÃO ☒ [X]

INAPTO PARA A FUNÇÃO ☐ []

INAPTO PARA A FUNÇÃO NESTE DIA ☐ []

APTO COM RESTRIÇÃO ☐ []

TRABALHOS ESPECIAIS

Trabalho em Altura:

☐ [] APTO

☐ [] INAPTO

☒ [X] N/A

ASSINATURA DO EMPREGADO
RECEBI CÓPIA DO ASO NESTA DATA

Felipe Sauthier

FELIPE SAUTHIER

VALIDADE:

☐ [] 3 meses

☐ [] 6 meses

☒ [X] 12 meses

☐ [] 24 meses

01/12/2026

01/03/2027

01/09/2027

01/09/2028

DATA DE EMISSÃO DO ASO:
01/09/2026

002660000050114.82.1.1


AUDIOMETRIA TONAL

Audiômetro: Amplivox A260 / Calibração: 13/01/2026


(X) ADMISSIONAL () PERIÓDICO () RETORNO AO TRABALHO () MUD. RISCOS OCUPACIONAIS () DEMISSIOAL

NOME COMPLETO: Felipe Sautier DATA: 01/09/26
RG/CPF: 800833339-16 DATA DE NASCIMENTO: 30/06/2000 IDADE: 26 SEXO: FEM () MASC (X)
EMPRESA: Caran da água FUNÇÃO: Ajudante
REPOUSO ACÚSTICO: (X) SIM () NÃO / HORAS: 14h

ORELHA DIREITA
Frequência em Hertz (Hz)

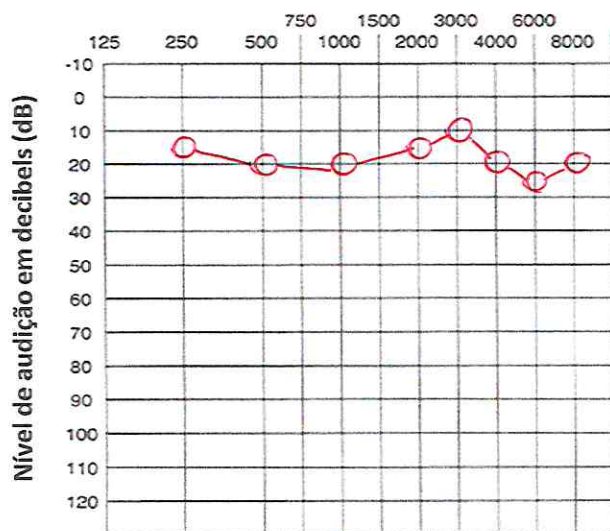

ORELHA ESQUERDA
Frequência em Hertz (Hz)

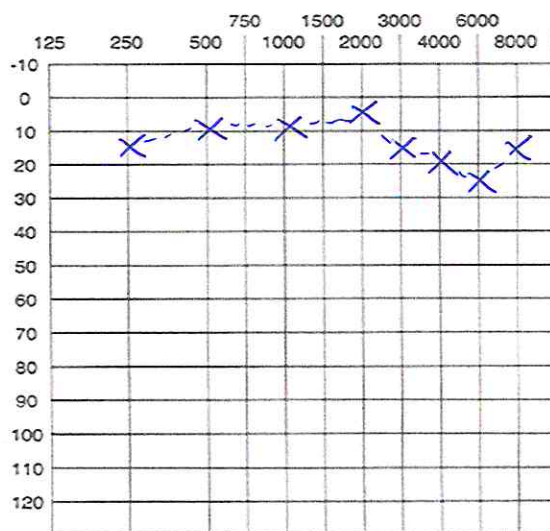

Meatoscopia

Orelha direita: OK

Orelha esquerda: OK

Parecer Audiológico

Orelha direita:

(X) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

() Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s):

() Perda auditiva:

Orelha esquerda:

(X) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

() Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s):

() Perda auditiva:

Felipe Sautier

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Bianca Santos Galliani da Silva
Fonoaudióloga
RFA 3 - 11243

Fonoaudiólogo(a)

