



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (Nº 50206)
ADMISSIONAL

EMPRESA: CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 13.501.187/0001-59
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 1284
RAMO DE ATIVIDADE: 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
GRAU DE RISCO: 2

TRABALHADOR(a): CLEVISON DE OLIVEIRA MENEZES
CPF: 051.443.042-73 **SEXO:** MASCULINO
DATA DE NASCIMENTO: 18/04/1999 **IDADE:** 27 anos
FUNÇÃO: AJUDANTE DE MOTORISTA (CBO: 7832-25)
GHE (SETOR): 28 (ENTREGA)
FRENTE DE TRABALHO: 1 (CASAS DA ÁGUA rev. 1 REVISÃO ANUAL GLOBAL)

RISCOS OCUPACIONAIS

FÍSICOS RUÍDO
VIBRAÇÃO.

ERGONÔMICOS PSICOSSOCIAL

EXAMES COMPLEMENTARES

04/09/2026 AUDIOMETRIA

04/09/2026 AVALIAÇÃO CLÍNICA

NOME DO MÉDICO EXAMINADOR COM CRM,
CARIMBO E ASSINATURA

Isadora Bordignon

MÉDICA

CRM-SC 41441

MÉDICO EXAMINADOR CRM

MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL DO PCMSO
COM CRM E ESTADO EMISSOR

LUIZ ALFREDO WUTKE CRM 10750/SC

APTIDÃO

APTO PARA A FUNÇÃO ☒ [X]

INAPTO PARA A FUNÇÃO ☐ []

INAPTO PARA A FUNÇÃO NESTE DIA ☐ []

APTO COM RESTRIÇÃO ☐ []

TRABALHOS ESPECIAIS

Trabalho em Altura: ☐ [] APTO ☐ [] INAPTO ☒ [X] N/A

ASSINATURA DO EMPREGADO
RECEBI CÓPIA DO ASO NESTA DATA

Clevison de Oliveira Menezes

CLEVISON DE OLIVEIRA MENEZES

VALIDADE:

☐ [] 3 meses ☐ [] 6 meses ☒ [X] 12 meses ☐ [] 24 meses
04/12/2026 04/03/2027 04/09/2027 04/09/2028

DATA DE EMISSÃO DO ASO:
04/09/2026


AUDIOMETRIA TONAL

Audiômetro: Amplivox A260 / Calibração: 13/01/2026


☒ ADMISSIONAL () PERIÓDICO () RETORNO AO TRABALHO () MUD. RISCOS OCUPACIONAIS () DEMISSIONAL

NOME COMPLETO: Chirivon O. Menezes DATA: 04/09/26
RG/CPF: 051443042-73 DATA DE NASCIMENTO: 18/04/99 IDADE: 27 SEXO: FEM () MASC (☒)
EMPRESA: Correa da Silva FUNÇÃO: Ajudante
REPOUSO ACÚSTICO: (☒ SIM () NÃO / HORAS: nh

ORELHA DIREITA
Frequência em Hertz (Hz)

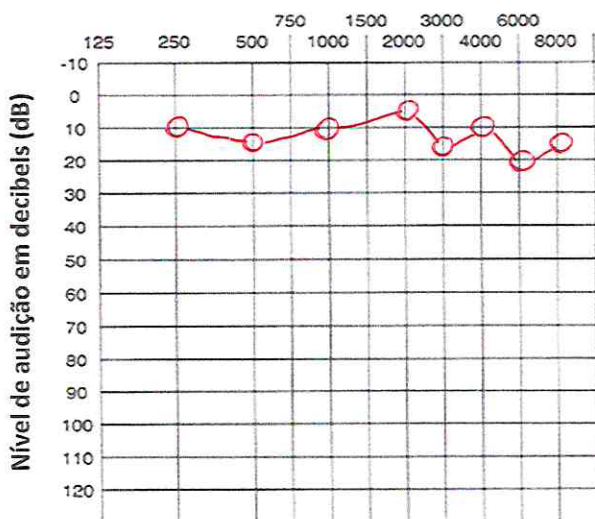

ORELHA ESQUERDA
Frequência em Hertz (Hz)

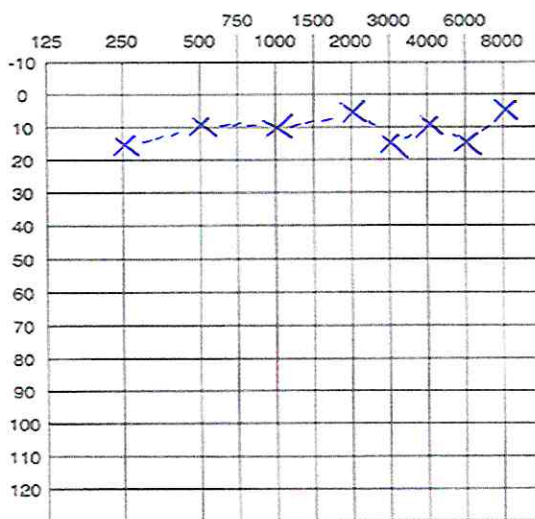

Meatoscopia

Orelha direita: OK

Orelha esquerda: OK

Parecer Audiológico

Orelha direita:

- (☒) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.
() Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): _____
() Perda auditiva: _____

Orelha esquerda:

- (☒) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.
() Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): _____
() Perda auditiva: _____

Chirivon O. Menezes

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Bianca Santos
Audióloga
CPF: 11243
Fonoaudiólogo(a)

