



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (Nº 50340)
ADMISSIONAL

EMPRESA: CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 13.501.187/0001-59
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 1284
RAMO DE ATIVIDADE: 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
GRAU DE RISCO: 2

TRABALHADOR(a): DIOGO CASCAES APOLINARIO
CPF: 128.393.879-05 **RG:** 7778586 **SEXO:** MASCULINO
DATA DE NASCIMENTO: 28/05/2002 **IDADE:** 24 anos
FUNÇÃO: AJUDANTE DE MOTORISTA (CBO: 7832-25)
GHE (SETOR): 28 (ENTREGA)
FRENTE DE TRABALHO: 1 (CASAS DA ÁGUA rev. 1 REVISÃO ANUAL GLOBAL)

RISCOS OCUPACIONAIS

FÍSICOS RUÍDO
VIBRAÇÃO.

ERGONÔMICOS PSICOSSOCIAL

EXAMES COMPLEMENTARES

14/09/2026 AUDIOMETRIA

14/09/2026 AVALIAÇÃO CLÍNICA

NOME DO MÉDICO EXAMINADOR COM CRM,
CARIMBO E ASSINATURA

CRM-SC 41411

MÉDICO EXAMINADOR CRM

MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL DO PCMSO
COM CRM E ESTADO EMISSOR

LUIZ ALFREDO WUTKE CRM 10750/SC

APTIDÃO

APTO PARA A FUNÇÃO ☒ INAPTO PARA A FUNÇÃO ☐ INAPTO PARA A FUNÇÃO NESTE DIA ☐ APTO COM RESTRIÇÃO ☐

TRABALHOS ESPECIAIS

Trabalho em Altura: ☐ APTO ☐ INAPTO ☒ N/A

ASSINATURA DO EMPREGADO
RECEBI CÓPIA DO ASO NESTA DATA

Dioغو Cascaes Apolinario

DIOGO CASCAES APOLINARIO

VALIDADE:

☐ 3 meses ☐ 6 meses ☒ 12 meses ☐ 24 meses
14/12/2026 14/03/2027 14/09/2027 14/09/2028

DATA DE EMISSÃO DO ASO:
14/09/2026



CLINICA LABORI

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO


AUDIOMETRIA TONAL

Audiômetro: Amplivox A260 / Calibração: 13/01/2026


(X) ADMISSIONAL () PERIÓDICO () RETORNO AO TRABALHO () MUD. RISCOS OCUPACIONAIS () DEMISSIONAL

NOME COMPLETO: Diogo C. Apolinário DATA: 14/09/26
RG/CPF: 128393879-05 DATA DE NASCIMENTO: 28/05/2002 IDADE: 24 SEXO: FEM () MASC (X)
EMPRESA: Correa da Rocha FUNÇÃO: Ajudante
REPOUSO ACÚSTICO: (X) SIM () NÃO / HORAS: 14h

ORELHA DIREITA
Frequência em Hertz (Hz)

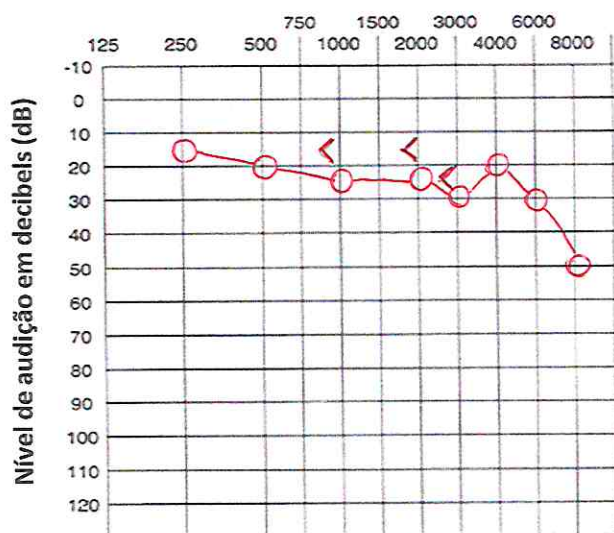

ORELHA ESQUERDA
Frequência em Hertz (Hz)

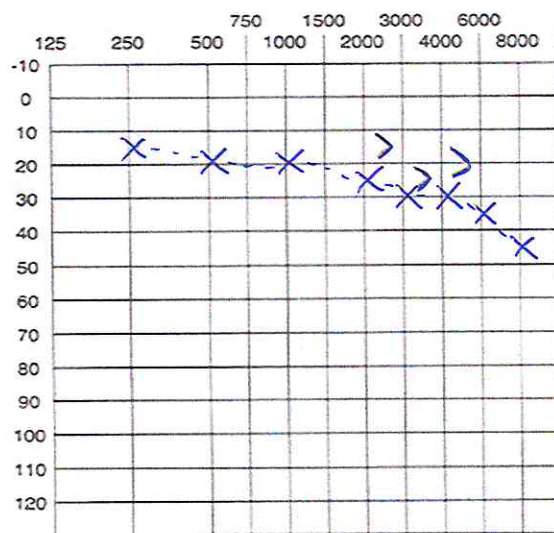

Meatoscopia

Orelha direita: OK

Orelha esquerda: OK

Parecer Audiológico

Orelha direita:

() Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

(X) Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): 3000, 6000 e 8000 Hz

() Perda auditiva: _____

Orelha esquerda:

() Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

(X) Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz

() Perda auditiva: _____

Diogo C. Apolinário

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Bianca Santos Galliani da Silva
Fonoaudióloga
CRFa 3 - 11243

Fonoaudiólogo(a)



CLINICA LABORI - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
aso@clinalabori.com.br | www.clinicalabori.com.br
R. Tiradentes, 13 - Kobrasol - São José - SC, CEP: 88102-040
CNPJ: 30.371.517/0001-58