



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (Nº 50673)
ADMISSIONAL

EMPRESA: CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 13.501.187/0001-59
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - 1284
RAMO DE ATIVIDADE: 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
GRAU DE RISCO: 2

TRABALHADOR(a): CAIO DOUGLAS DOS SANTOS PORTO
CPF: 069.939.332-92 **RG:** 895084 **SEXO:** MASCULINO
DATA DE NASCIMENTO: 11/04/2008 **IDADE:** 18 anos
FUNÇÃO: AJUDANTE DE MOTORISTA (CBO: 7832-25)
GHE (SETOR): 28 (ENTREGA)
FRENTE DE TRABALHO: 1 (CASAS DA ÁGUA rev. 1 REVISÃO ANUAL GLOBAL)

RISCOS OCUPACIONAIS

FÍSICOS RUÍDO
VIBRAÇÃO.
ERGONÔMICOS PSICOSSOCIAL

EXAMES COMPLEMENTARES

29/09/2026 AUDIOMETRIA
29/09/2026 AVALIAÇÃO CLÍNICA

NOME DO MÉDICO EXAMINADOR COM CRM,
CARIMBO E ASSINATURA
Carla Bardignon
MÉDICA
CRM-SC 41441
MÉDICO EXAMINADOR CRM

MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL DO PCMSO
COM CRM E ESTADO EMISSOR

LUIZ ALFREDO WUTKE CRM 10750/SC

APTIDÃO
APTO PARA A FUNÇÃO [X] INAPTO PARA A FUNÇÃO [] INAPTO PARA A FUNÇÃO NESTE DIA [] APTO COM RESTRIÇÃO []

TRABALHOS ESPECIAIS

Trabalho em Altura: [X] APTO [] INAPTO [] N/A

ASSINATURA DO EMPREGADO
RECEBI CÓPIA DO ASO NESTA DATA

Caio Douglas dos Santos Porto

CAIO DOUGLAS DOS SANTOS PORTO

VALIDADE:

[] 3 meses [] 6 meses [X] 12 meses [] 24 meses
29/12/2026 29/03/2027 29/09/2027 29/09/2028

DATA DE EMISSÃO DO ASO:
29/09/2026



CLINICA LABORI

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO


AUDIOMETRIA TONAL

Audiômetro: Amplivox A260 / Calibração: 13/01/2026


(☒) ADMISSIONAL () PERIÓDICO () RETORNO AO TRABALHO () MUD. RISCOS OCUPACIONAIS () DEMISSIONAL

NOME COMPLETO: Cairo D. S. Porto DATA: 29/09/26
RG/CPF: 895084 DATA DE NASCIMENTO: 11/04/2008 IDADE: 18 SEXO: FEM () MASC (☒)
EMPRESA: Caruaru da água FUNÇÃO: Ajudante
REPOUSO ACÚSTICO: (☒) SIM () NÃO / HORAS: 14h

ORELHA DIREITA
Frequência em Hertz (Hz)

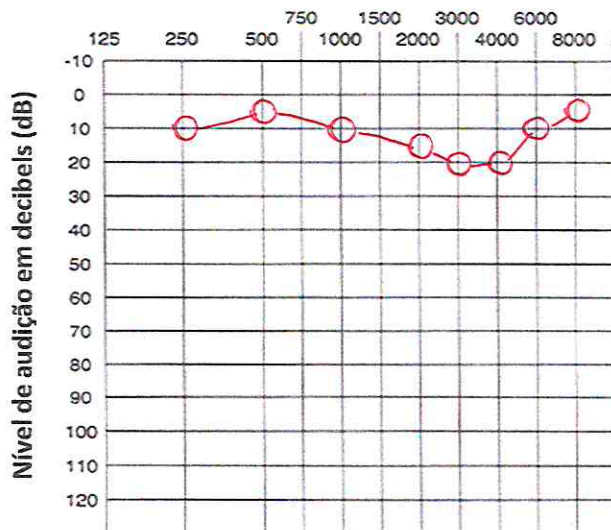

ORELHA ESQUERDA
Frequência em Hertz (Hz)

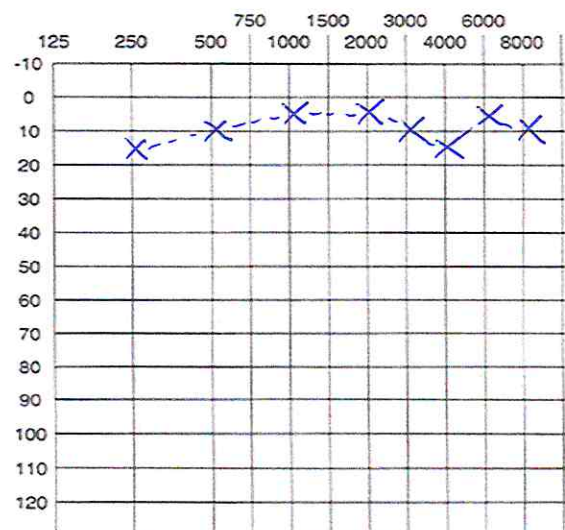

Meatoscopia

Orelha direita: OK

Orelha esquerda: OK

Parecer Audiológico

Orelha direita:

(☒) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

() Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): _____

() Perda auditiva: _____

Orelha esquerda:

(☒) Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

() Média tritonal dentro dos padrões de normalidade com rebaixamento na(s) frequência(s): _____

() Perda auditiva: _____

Cairo Douglas de Souza Porto

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Bianca Santos Galliani da Silva
Fonoaudióloga
CRFa 3 - 11243

Fonoaudiólogo(a)



CLINICA LABORI - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
aso@clinalabori.com.br | www.clinicalabori.com.br
R. Tiradentes, 13 - Kobrasol - São José - SC, CEP: 88102-040
CNPJ: 30.371.517/0001-58